


Схемы

Подключения кабелей и устройств

Разработал _____

Проверил _____

Принял _____

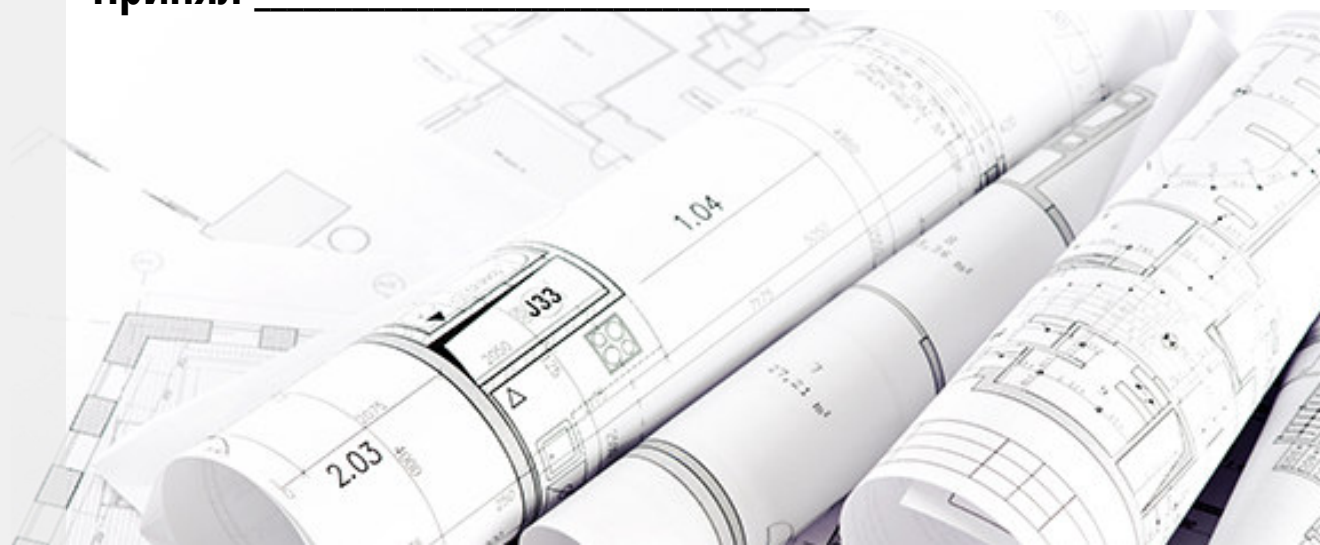



Щит автоматики.R4-D5			Не используется			
Щит автоматики.R4-D4						
N	Щит автоматики.R4-D2	Коридор	Кладовая	ВВГ-нг-LS 3x1,5	синий	V1/1
L	Щит автоматики.R4-D1	Коридор		ВВГ-нг-LS 3x1,5	белый	V1/1
s	Щит автоматики.R4-C3	Коридор		УТР	кб	V1/1
-	Щит автоматики.R4-C2	Коридор	Датчик движения	УТР	к	V1/1
+	Щит автоматики.R4-C1	Коридор		УТР	о	V1/1
0-10	Щит автоматики.R4-B3	Зал		ВВГ-нг-LS 3x2,5	желто-зеленый	V1/1
-	Щит автоматики.R4-B2	Зал	Вентилятор калорифера	ВВГ-нг-LS 3x2,5	синий	V1/1
+	Щит автоматики.R4-B1	Зал		ВВГ-нг-LS 3x2,5	белый	V1/1
0-10	Щит автоматики.R4-A3	Кухня		ВВГ-нг-LS 3x2,5	желто-зеленый	V1/1
-	Щит автоматики.R4-A2	Кухня	Вентилятор калорифера	ВВГ-нг-LS 3x2,5	синий	V1/1
+	Щит автоматики.R4-A1	Кухня		ВВГ-нг-LS 3x2,5	белый	V1/1

Sense Home